


18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения<sup>1</sup>

| Наименование организации | Всего,<br>КЧ<br>РГУП<br>"Теплоз | В том числе           |                       |             |                     |               |                       |               |                         |                       |                        |        |               |              |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------|---------------|--------------|
|                          |                                 | а.Адыг<br>е-<br>Хабль | п.Эрки<br>н-<br>Шахар | а.Хаб<br>ез | п.Кав<br>казк<br>ий | п.Уда<br>рный | п.Окт<br>ябрьс<br>кий | с.Учк<br>екен | п.Пра<br>вокуб<br>ански | ст.Пре<br>градна<br>я | п.Мед<br>ногорс<br>кий | п.Уруп | г.Теб<br>ерда | п.Дом<br>бай |

Отчетный период (IV квартал 2013 г.)

|  |        |      |     |      |      |     |      |      |      |       |     |       |      |     |
|--|--------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|-------|-----|-------|------|-----|
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения. шт.                       | 14     | 2    |     | 1    |      |     | 1    |      |      | 4     | 2   |       | 1    | 3   |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, шт.   | 14     | 2    | 0   | 1    | 0    | 0   | 1    | 0    | 0    | 4     | 2   | 0     | 1    | 3   |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, шт. | нет    | нет  | нет | нет  | нет  | нет | нет  | нет  | нет  | нет   | нет | нет   | нет  | нет |
| Резерв мощности системы теплоснабжения <sup>2</sup> , ГКал/ч   | 116,84 | 2,37 | 0,9 | 5,73 | 15,5 | 3,3 | 0,23 | 29,5 | 3,45 | 27,22 | 0,6 | 18,85 | 7,99 |     |

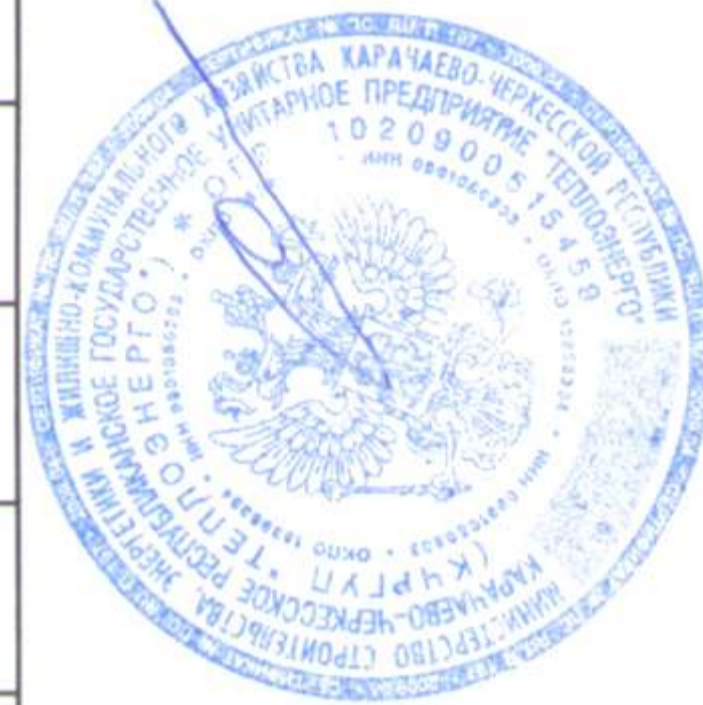

Генеральный директор

А.Г.Ляшов