


18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения<sup>1</sup>

Наименование организации	Всего, КЧ РГУП "Теплоз"	В том числе												
		а. Адыг е-Хабль	п. Эрки н-Шахар	а. Хаб ез	п. Кав казск ий	п. Уда рный	п. Ок т ябрьс кий	с. Учк екен	п. Пра вокуб ански	ст. Пре градна я	п. Мед ногорс кий	п. Урул г. Теб ерда	п. Дом бай	
<b>Отчетный период (I квартал 2013 г.)</b>														
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения. шт.	1													
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, шт.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, шт.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Резерв мощности системы теплоснабжения <sup>2</sup> , Гкал/ч	117,9	2,3	0,9	5,7	15,5	3,3	1,2	0,2	29,5	3,5	27,2	0,6	19,8	8,2

И.О. генерального директора

А.Г. Ляшов

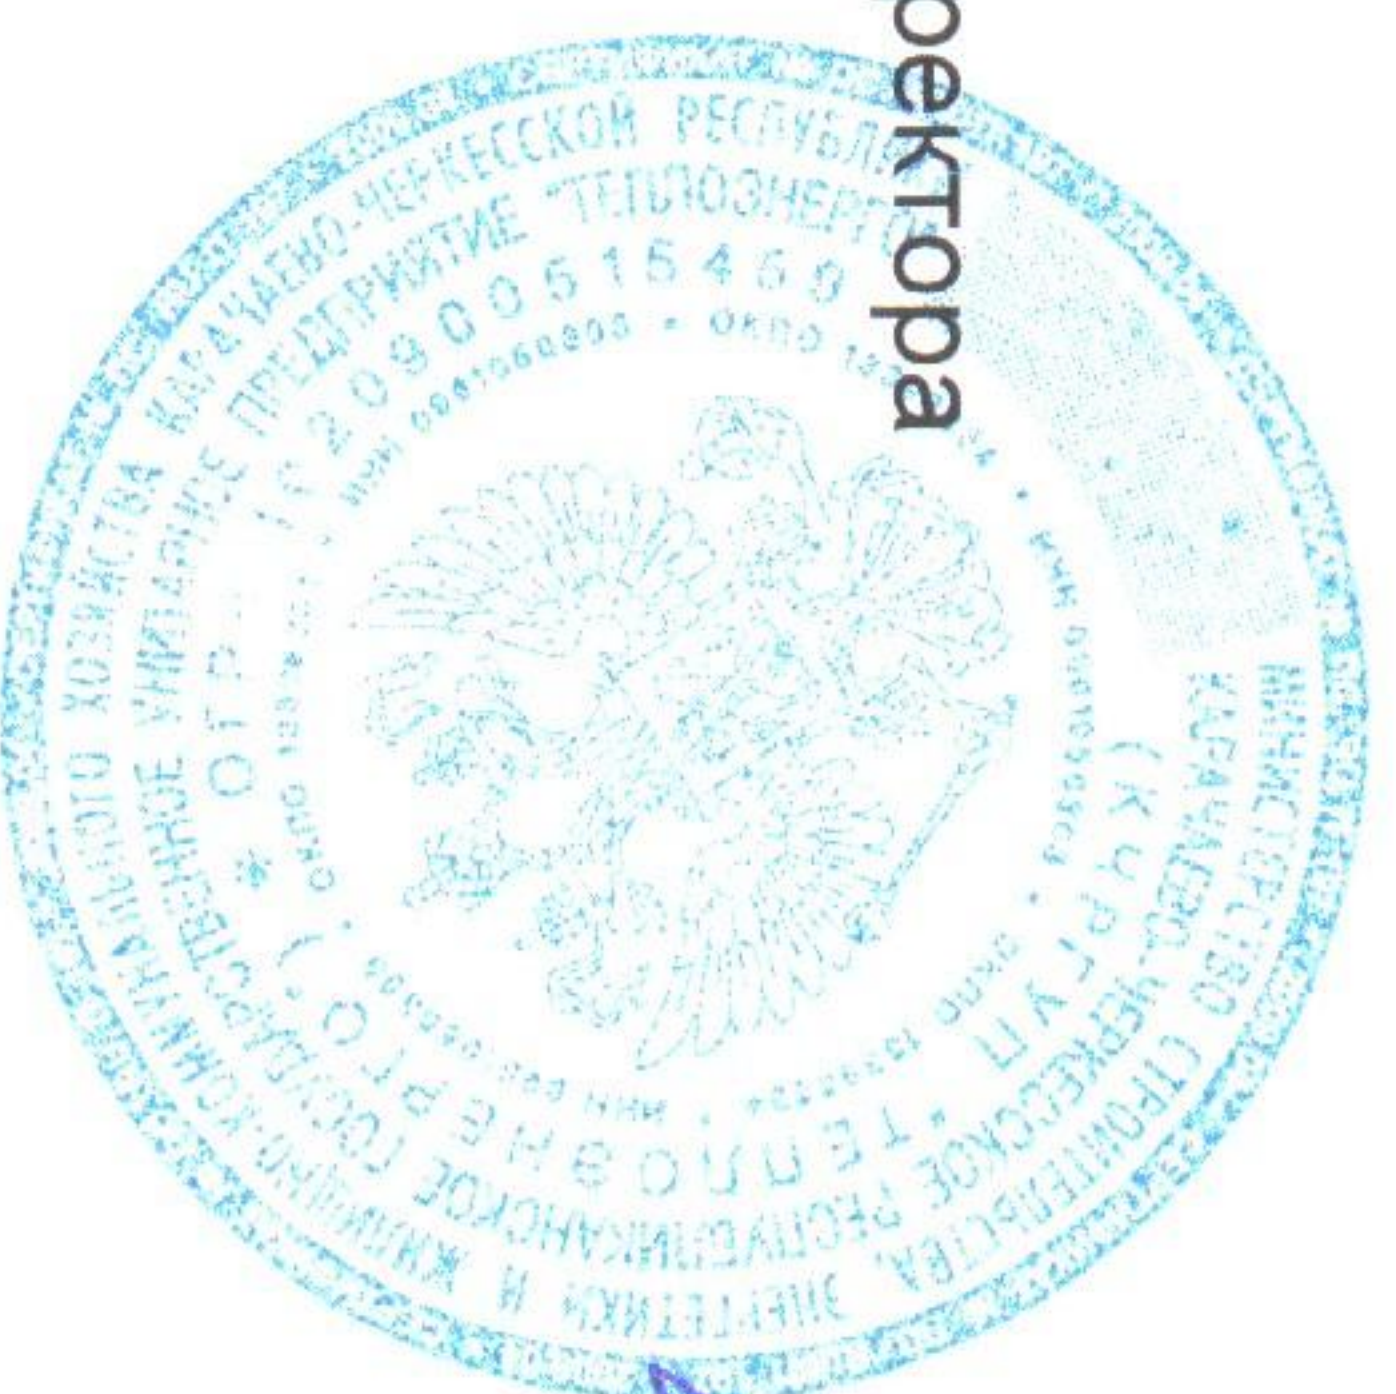


18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения<sup>1</sup>

Наименование организации	Всего, КЧ РГУП "Теплоз"	В том числе													
		а.Адыг е-Хабль	п.Эрки н-Шахар	а.Хаб ез	п.Кав казск ий	п.Уда рный	п.Окт ябрьс кий	с.Учк екен	п.Пра вокуб ански	ст.Пре градна я	п.Мед ногорс кий	п.Урул	г.Теб ерда	п.Дом бай	

Отчетный период (II квартал 2013 г.)

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения. ШТ.	0																		
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения, ШТ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, ШТ.	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Резерв мощности системы теплоснабжения <sup>2</sup> , Гкал/ч	117,9	2,3	0,9	5,7	15,5	3,3	1,2	0,2	29,5	3,5	27,2	0,6	19,8	8,2					

И.О.генерального директора

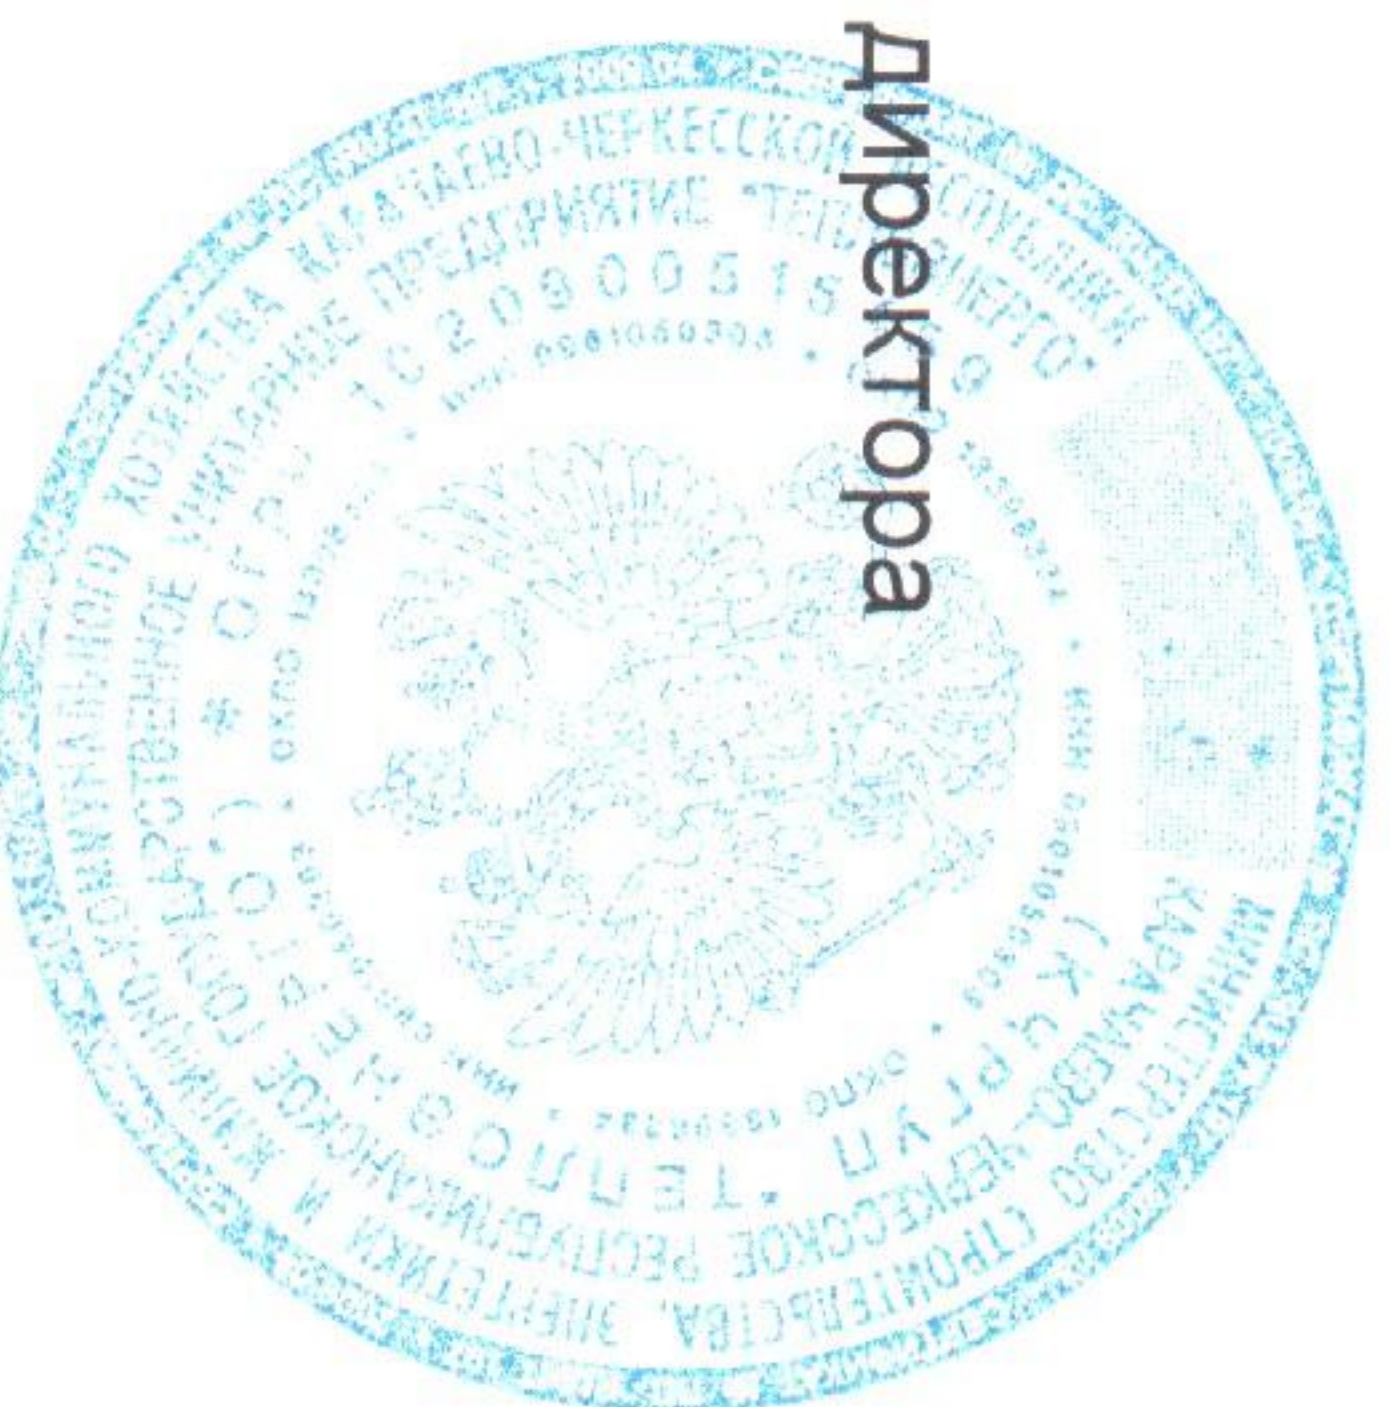

А.Г. Ляшов